


Systemskizze Zisterne mit Rückhaltevolumen

Baugebiet "West II" in Wolpertshausen

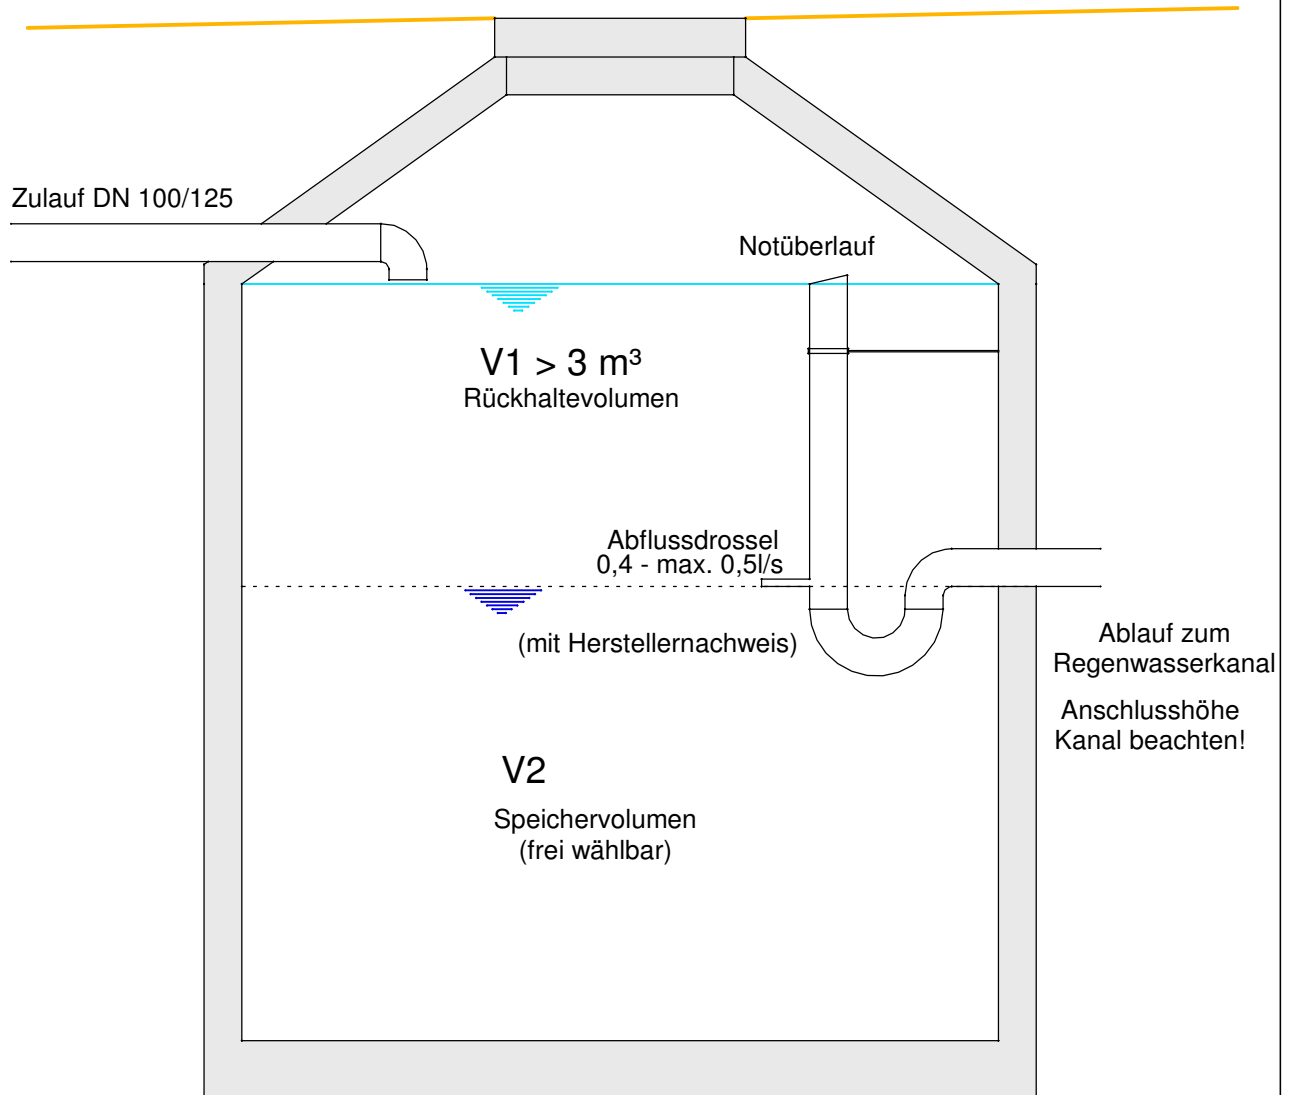

Das Rückhaltevolumen V_1 der Zisterne muss mindestens $3,0 \text{ m}^3$ betragen.
 Der Rückhalteraum muss nach jedem Niederschlagsereignis über eine Kleinmengenabflusssdrossel ($0,4 \text{ - max. } 0,5 \text{ l/s}$) vollständig selbst entleert werden.
 Der Ablauf der Zisterne muss an den Regenwasserkanal angeschlossen werden.
 Drainageleitungen dürfen nicht an den Schmutzwasserkanal angeschlossen werden.